


Mode de réfection des fouilles

(Document en annexe au permis de fouille ou aux demandes de réfection d'enrobé par des privés)

Reconstruction en 2 phases (Fouille longitudinale)

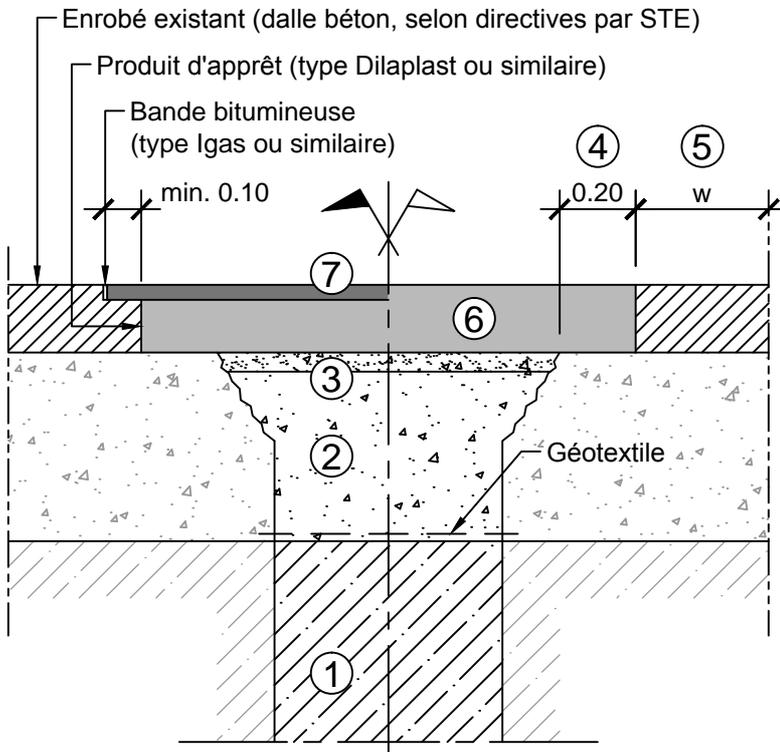


Légende:

1. Remblayage de la fouille avec tout-venant ou limon saturé à l'eau
2. Couche de fondation en grave non traitée 0/45
3. Couche de réglage en grave non traitée 0/16
4. Coupes complémentaires
- { Axe de chaussée, joint de reprise, joint de dalle béton, bord de route, limite de DP ou arrêt de revêtement
5. Talon à dégrapper si $w \leq 50$ cm.
6. Pose de la couche de support au niveau de la couche de roulement (délai d'attente 1 année)
7. Fraisage et pose de la couche de roulement

Personne à contacter :
Sylvain Berger
 Responsable génie civil
 079 / 701.08.82
 E-mail: sylvain.berger@payerne.ch

Reconstruction "chaud sur chaud" (Uniquement pour petites surfaces)

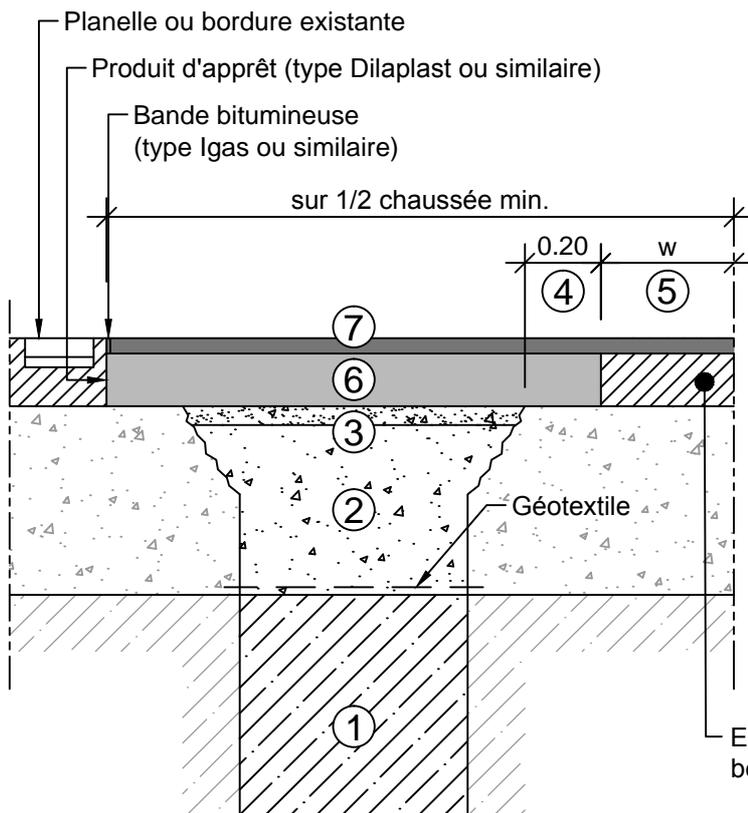


Légende:


1. Remblayage de la fouille avec tout-venant ou limon saturé à l'eau
2. Couche de fondation en grave non traitée 0/45
3. Couche de réglage en grave non traitée 0/16
4. Coupes complémentaires
- { Axe de chaussée, joint de reprise, joint de dalle béton, bord de route, limite de DP ou arrêt de revêtement
5. Talon à dégrapper si $w \leq 50$ cm.
6. Couche de support
7. Couche de roulement (tapis) sur 1/2 chaussée minimum.

Composition de la chaussée


Route principale:

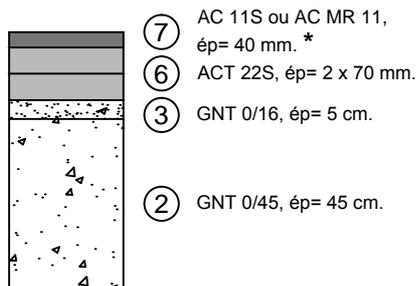


Route secondaire:

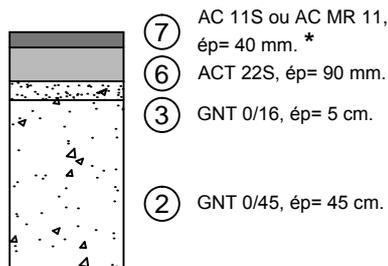

Trottoir:

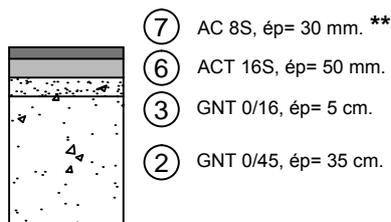

Trottoir abaissé:

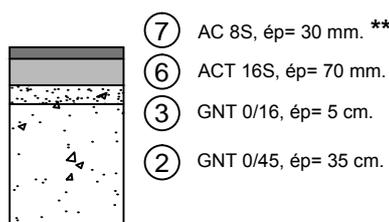

* à poser sur 1/2 chaussée minimum


** à poser sur la largeur des trottoirs

Reconstruction pavage

(Exécution par un paveur professionnel)

Légende:

1. Remblayage de la fouille avec tout-venant ou limon saturé à l'eau
2. Couche de fondation en grave non traitée 0/45, ép= 35 cm.
3. Dépotes complémentaires
 - { Axe de chaussée, joint de reprise, joint de dalle béton, bord de route, limite de DP ou arrêt de revêtement
4. Talon à déposer si $w \leq 50$ cm.
5. Couche de fondation en grave non traitée 0/45, ép=variable
6. Couche de roulement provisoire en ACT 16 N, ép= 60 mm. (délai d'attente 6 mois à 1 année maximum)
7. Lit de gravier 3/6. ép= 3 à 5 cm.
8. Pose de pavés similaire en type, dimensions et

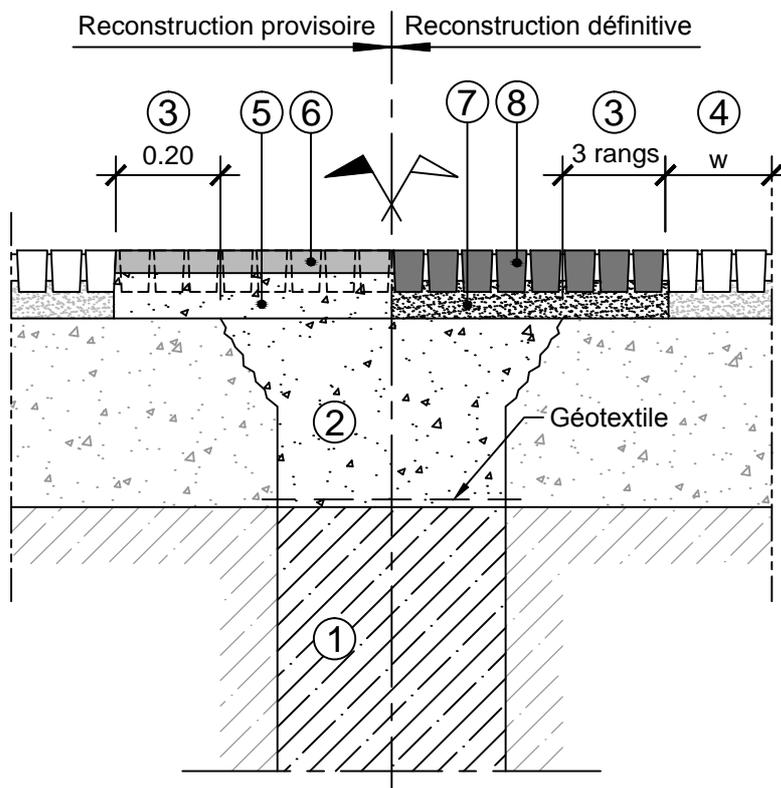

Remarques générales:

- Tous les matériaux extraits seront remplacés par des matériaux sains.
- Remblayage et compactage soigné par couches de 30 cm maximum.
- Bien nettoyer avant d'appliquer une couche d'accrochage sur de l'existant.
- Le secteur EDP devra être avisé 24h à l'avance avant pose de l'enrobé et à la fin des travaux pour la reconnaissance finale.

La composition de la chaussée et les remarques générales restent valable pour tous les cas